

# Développement et exploitation d'un Centre de traitement contre le choléra (CTC)


## Guide de poche

Orientations provisoires - Juillet 2017

## Lieu

Les Centres de traitement du choléra doivent être :

1. Dans des lieux faciles d'accès par les patients
2. Situés loin de toutes sources d'eau et des établissements opérationnels (p. ex. écoles, marchés, pharmacies)
3. Mises à l'écart des autres services médicaux, s'ils sont situés au sein d'un centre de santé existant
4. Faciles à nettoyer

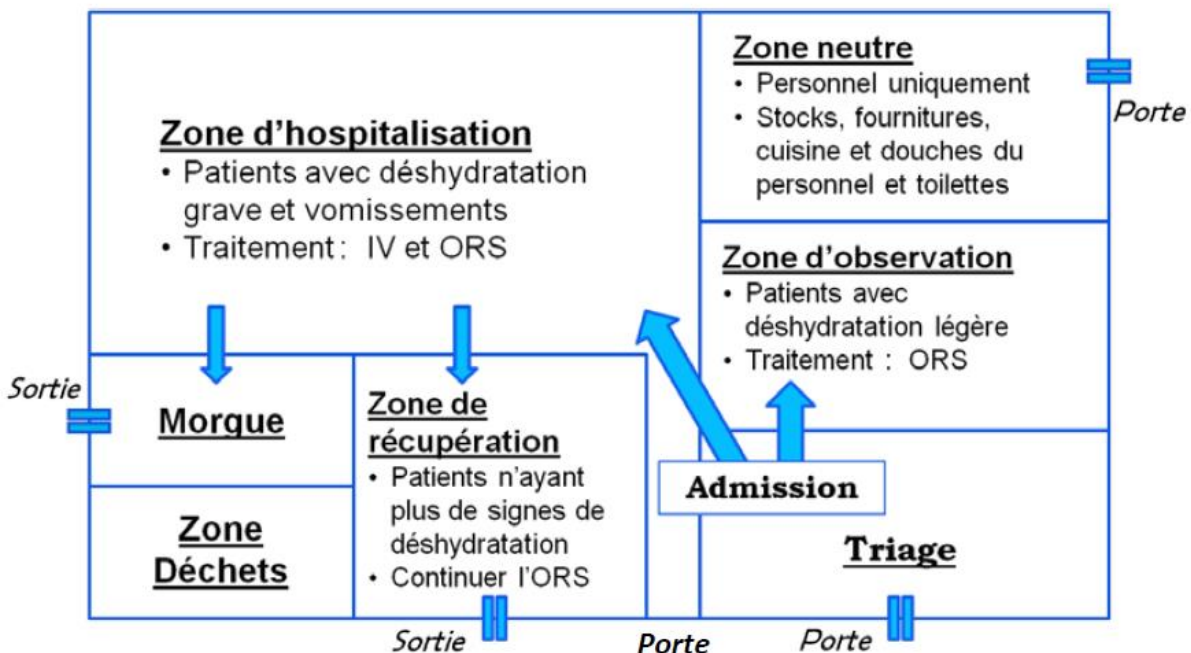

## Triage

### En cas d'absence de déshydratation

- Référer le patient auprès d'un dispensaire normal

### S'il y a une certaine déshydratation = « Cas modéré »

1. Admettre le patient
2. Hospitaliser le patient dans la Zone d'observation
3. Traiter le patient avec une solution de réhydratation orale (SRO)
4. Transférer à la Zone d'hospitalisation si l'état du patient s'aggrave, autoriser le patient à quitter l'hôpital lorsque le patient s'est remis de sa déshydratation

## En cas de déshydratation grave et/ou de vomissements incontrôlables = « Cas grave »

1. Admettre le patient
2. Hospitaliser le patient dans la Zone d'hospitalisation
3. Traiter immédiatement le patient avec une PERFUSION INTRAVEINEUSE ET UNE SRO
4. Transférer à la Zone de convalescence lorsque la déshydratation est terminée ou les selles liquides ont considérablement diminué avec plus de vomissements
5. Continuer avec la SRO dans la Zone de convalescence jusqu'à la disparition des symptômes

## Contrôle de l'infection

1. Veiller à la propreté des zones réservées aux patients, du linge et des latrines
2. Interdire la nourriture et l'eau dans les zones réservées aux patients
3. Maintenir et entretenir des stations de lavage pour mains qui soient pratiques et les approvisionner en savon
4. Fournir un vaporisateur ou bain de pieds pour la désinfection à l'entrée de chaque Zone du CTC
5. Fournir de l'équipement de protection individuel
6. Utiliser des perfusions intraveineuses intégralement neuves pour chaque patient hospitalisé
7. Maintenir des stocks de solution désinfectante au chlore:
  - a. à 0,05 % (eau de Javel diluée au 1/100e) : lavage des mains, douches, lavage de la vaisselle, lessive
  - b. à 0,2 % (eau de Javel diluée au 1/10e) : sols, lits, bains de pieds et vaporisateurs, latrines
  - c. à 2 % (eau de Javel diluée au 1/1,5e) : vomissure, fèces, cadavres.
8. Les cadavres doivent être :
  - a. lavés avec de l'eau de Javel à 2 %
  - b. mettre du coton imbibé d'une solution chlorée à 2% dans la bouche et dans l'anus
  - c. l'inhumation du corps dans les moindres délais est encouragée

## Fournitures

Maintenir assez de fournitures pour le fonctionnement du CTC pendant 7 jours et suffisamment d'eau pour le fonctionnement du CTC pendant 3 jours.

Se débarrasser des stocks de SRO et les renouvelés toutes les 6 heures afin de prévenir toute contamination.

## Sécurité

Assurer la sûreté et la sécurité des installations, du personnel, des patients et des fournitures du CTC.

\*Contenu fourni par le Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra (GTFCC) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)



**Centers for Disease  
Control and Prevention**  
National Center for Emerging  
and Zoonotic Infectious Diseases